



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № 127/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Боровичский автомобильно-дорожный колледж» (далее – ОГБ ПОУ БАДК)

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения отдела НД и ПР по Боровичскому и Любытинскому районам управления НД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от «18» августа 2020 года № 127

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 10 ч. 00 мин. «26» августа 2020 года по 10 ч. 00 мин. «22» сентября 2020 года проведена внеплановая, выездная проверка Малышевым Евгением Александровичем – государственным инспектором Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору объекта защиты – учебно-производственного здания, общежитий, учебно-производственной базы по адресам: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2 а, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Советская, д.142 а, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Загородная д. 2 а

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Макаровым Александром Ивановичем – директором ОГБ ПОУ БАДК

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении пожарной безопасности (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
Здание контрольно-пропускного пункта г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2а				
1.	Помещение контрольно-пропускного пункта не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 38 табл. А3 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС и АУПТ»	01.08.2021	
2.	Стропила и обрешетка чердака не обработаны огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности	п. 21 ППР в РФ, п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 Свод правил «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»		
Здание общежития № 1 (для преподавателей) г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2а				
3.	Общежитие № 1 не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 6.1 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,	01.08.2021	

		подлежащих защите АУПС и АУПТ»		
4.	Общежитие № 1 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; НПБ 104-03.		
5.	Не оборудованы помещения общежития № 1 автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 6.1 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 6.1 табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС и АУПТ»	01.08.2021	
Здание санитарного пропускника г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2а				
6.	Здание санитарного пропускника не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 9 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС и АУПТ»	01.08.2021	
Здание учебно-производственной базы г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2а				
7.	Здание учебно-производственной базы не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 9 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС и АУПТ»	01.08.2021	
8.	Здание учебно-производственной базы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 14 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; НПБ 104-03.	01.08.2021	
Здание общежития № 2 г. Боровичи, ул. Загородная, д. 2а				
9.	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы с каждого этажа здания общежития № 2	П. 6.13 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3.11 СП 1.13130.2009	01.08.2021	
10.	Не оборудованы помещения общежития № 2 автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 6.1 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 6.1 табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС и АУПТ»	01.08.2021	
Здание общежития № 3 г. Боровичи, ул. Загородная, д. 2а				
11.	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы с каждого этажа здания общежития № 3	П. 6.13 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3.11 СП 1.13130.2009	01.08.2021	
12.	Не оборудованы помещения общежития № 3 автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 6.1 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 6.1 табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС и АУПТ»	01.08.2021	
13.	3-ий этаж общежития № 3 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 6.1 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС и АУПТ»	01.08.2021	
14.	3-ий этаж общежития № 3 не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; НПБ 104-03.	01.08.2021	
Здания учебно-производственной базы г. Боровичи, ул. Советская, д. 142а				

15.	<p>Здание детского автогородка по ул. Советская, 142а г. Боровичи не оборудовано эвакуационным освещением (в соответствии с утверждённым проектом):</p> <ul style="list-style-type: none"> в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации. <p>в больших помещениях площадью более 60 м²</p>	<p>п.33 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; П. 7.105, п. 7.108, п. 7.111 СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*</p>	01.08.2021	
16.	<p>Здание детского автогородка по ул. Советская, 142а г. Боровичи не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации</p>	<p>ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 9 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС и АУПТ»</p>	01.08.2021	
17.	<p>Здание детского автогородка по ул. Советская, 142а г. Боровичи не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p>	<p>ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 14 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; НПБ 104-03.</p>	01.08.2021	
18.	<p>Стропила и обрешетка чердака здания детского автогородка по ул. Советская, 142а г. Боровичи не обработаны огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности</p>	<p>п. 21 ППР в РФ, п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 Свод правил «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»</p>	01.08.2021	
19.	<p>Здание ремонтной зоны по ул. Советская, 142а г. Боровичи не оборудовано эвакуационным освещением (в соответствии с утверждённым проектом):</p> <ul style="list-style-type: none"> в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; <p>перед каждым</p>	<p>п.33 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; П. 7.105, п. 7.108, п. 7.111 СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*</p>	01.08.2021	

	эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; в больших помещениях площадью более 60 м ²			
20.	Здание ремонтной зоны по ул. Советская, 142а г. Боровичи не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п. 9 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС и АУПТ»	01.08.2021	
21.	Здание ремонтной зоны по ул. Советская, 142а г. Боровичи не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 14 табл. 2 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; НПБ 104-03.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент) в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.


В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору
Малышев Евгений Александрович


(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

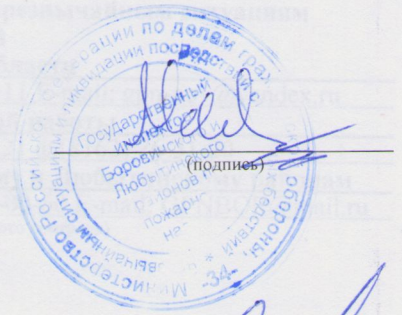

«22» сентября 2020 года

Предписание для исполнения получил(-а):
Макаров Александр Иванович – директор ОГБ ПОУ БАДК

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

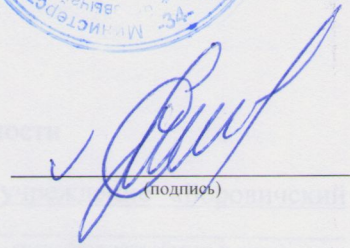

«22» сентября 2020 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99

Боровичский район, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2а, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Советская, д.1-12а, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Советская, д.2а
совместно с Макаровым Александром Ивановичем – директором ОГБ ПОУ БАДК
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 1994 г. № 19-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях обеспечения пожарной безопасности в ходе проверки:

№	Наименование требования	Пункты (части) и наименования нормативных правовых актов Российской Федерации (ГНП), примененных в соответствии со статьей 5.1.1 Кодекса, требования которых (ГНП) нарушены	Степень исполнения (подпись)	Степень исполнения (подпись)
1	Помещение контрольно-пропускного пункта не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 54, 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 в 35 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», табл. 1 ППБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС в АУПБ»	исполнено	исполнено
2	Строения и сооружения центра не обработаны огнезащитными составами по классу П1 группы огнезащитной эффективности	п. 21 ППБ в РФ, п. 5.4.3 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты: обеспечение безопасности объектов защиты»	исполнено	исполнено
3	Здание административного назначения № 1 (для преподавателей) г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2а не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 54, 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 в 35 табл. А1 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», табл. 1 ППБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования»	исполнено	исполнено